



# **CATALOGO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**

**2024 - 2025**



# CATÁLOGO GENERAL DE SEÑALIZACIÓN

-  Señalización de extinción de incendios.
-  Señalización de evacuación.

## NOTA INFORMATIVA:

- **NO es obligatorio** que las señales estén certificadas o figure en ellas el **sello de empresas privadas certificadoras como por ejemplo AENOR o Bureau Veritas**. Sólo puede resultar obligatorio para aquellos fabricantes que se encuentren bajo la certificación de dichas empresas.

El hecho que un fabricante no esté certificado con esta empresas, no implica que sus señales no cumplan con la normativa vigente.

***Edición***  
**2024 - 2025**

---

## Señalización fotoluminiscente

Las señales de seguridad están diseñadas con base en los colores de seguridad y contraste, y las formas geométricas y significados, determinados en las normas técnicas colombiana NTC 1931: PROTECCION CONTRA INCENDIOS, ISO 16069: Sistemas de Señalización de Rutas de Evacuación, como en la norma técnica internacional NFPA 170 que proporciona símbolos estándar utilizados para comunicar información sobre seguridad contra incendios, emergencias y peligros asociados y la NFPA 72 que proporciona las últimas disposiciones de seguridad para satisfacer las cambiantes demandas de la sociedad en materia de detección de incendios, señalización y comunicaciones de emergencia.


Aplican para una amplia gama de necesidades en el sector empresarial, industrial, comercial y productivo, y con ella se busca identificar los riesgos que puedan causar lesiones o siniestros a los trabajadores, al público en general o daños a la propiedad, informar sobre condiciones de seguridad, así como sobre instalaciones, servicios y equipos de uso en emergencia.

Todas nuestras señales son realizadas con material primas que cumplen con normas ISO

## Instalación y sistemas de fijación

### Altura máxima de instalación de las señales segun su distancia de observación

La altura de observación de las señales de seguridad se ha establecido en función del ángulo de visión vertical del ojo humano, según se muestra en las siguientes gráficas. Por encima del ángulo de visión vertical de un 15°, los objetos pueden pasar desapercibidos al ojo humano.

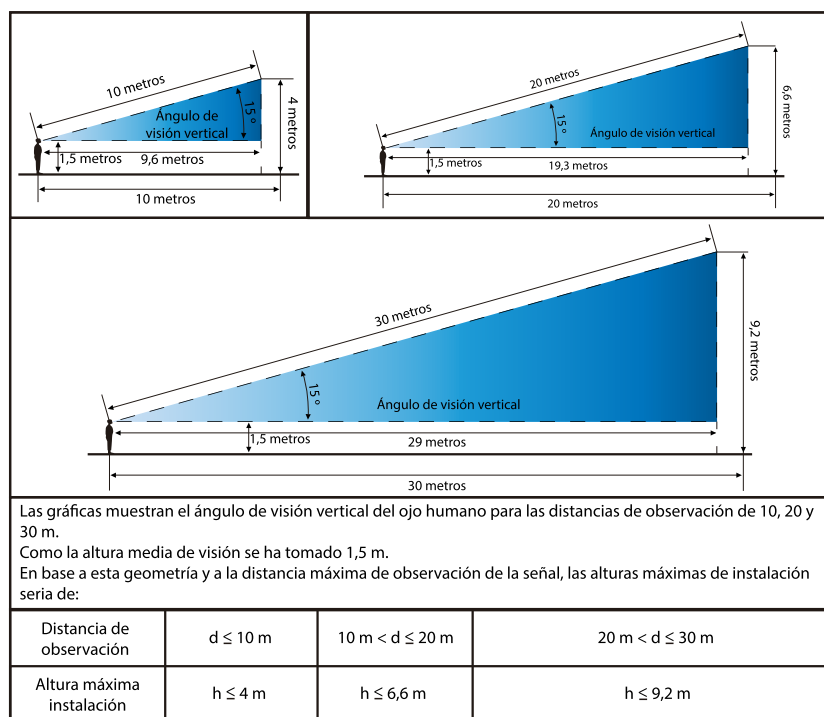

Las señales deben fijarse de forma adecuada con sistemas de fijación seguros y adecuándose cada caso dependiendo de la superficie de ubicación, asegurando así el rendimiento de la señalización.

Para facilitar la correcta aplicación de la señalización, en función de su ángulo de visión ponemos a su disposición varios modelos de fijación:

Modelo ADOSADO a una cara pegado o atornillado al paramento.

Modelo METACRILATRO con fijación al paramento mediante metopas separadoras.


Modelo BANDEROLA a dos caras perpendicular al paramento.

Modelo PANORÁMICO igual al anterior pero con mayor ángulo de visualización.

Modelo COLGADO del techo, a dos caras para posicionar suspendidas del techo.



## Pictogramas de extinción según NFPA 170

| Dimensiones mm |     | Distancia máx. visualización |                                                                                   |
|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| b              | h   |                              |                                                                                   |
| 210            | 210 | <10 m                        |  |
| 420            | 420 | 10<d<20m                     |                                                                                   |
| 630            | 630 | 20<d<30m                     |                                                                                   |



**Ref. 1**  
Material para los  
equipos de  
emergencia



**Ref. 2**  
Extintor CO2



**Ref. 3**  
Parada de  
emergencia



**Ref. 4**  
Columna seca



**Ref. 5**  
Columna húmeda



**Ref. 6**  
Hidrante



**Ref. 7**  
Acceso de  
bomberos



**Ref. 8**  
Avisador sonoro



**Ref. 9**  
Teléfono de  
emergencia



**Ref. 10**  
Extintor de  
incendios



**Ref. 11**  
Boca de incendio



**Ref. 12**  
Escalera de  
incendio



**Ref. 13**  
Monitor de extinción



**Ref. 14**  
Hacha



**Ref. 15**  
Pulsador de alarma



**Ref. 16**  
Carro de extintor



**Ref. 17**  
Ascensor para  
los servicios de  
emergencia



**Ref. 18**  
Manta ignífuga



**Ref. 38**  
Batería de equipos  
de extinción



**Ref. 39**  
Dispositivo de  
disparo de sistemas  
de extinción



**Ref. 41**  
Dispositivo de  
disparo de agua  
nebulizada



**Ref. ISO 478**  
No utilizar en caso  
de emergencia




**Ref. 269**  
Puerta cortafuegos

# Señalización de equipos de protección contra incendios

## Señalización con rótulo

Dimensiones mm      Distancia máx. visualización

| b   | h   |          |
|-----|-----|----------|
| 210 | 297 | <10 m    |
| 420 | 594 | 10<d<20m |
| 630 | 890 | 20<d<30m |



Ref. 19



Ref. 20



Ref. 21



Ref. 22



Ref. 26



Ref. 30



Ref. 31



Ref. 32



Ref. 33



Ref. 34



Ref. 35



Ref. 36



Ref. 37



Ref. 38



Ref. 39



Ref. 40



Ref. 41



Ref. 42



Ref. 43



Ref. 44



Ref. 45



Ref. ISO-4178



Ref. ISO-4175





Ref. SO-2231

## Señalización de equipos de protección contra incendios


### Señales de Recorrido

| Pictograma | Dimensiones mm |       | Distancia máx. visualización |
|------------|----------------|-------|------------------------------|
| P          | b              | h     |                              |
| 1P         | 160            | 320   | $d \leq 10$ m                |
| 1P         | 316            | 632   | $10 < d \leq 20$ m           |
| 1P         | 474            | 948   | $20 < d < 30$ m              |
| 2P         | 160            | 480   | $d \leq 10$ m                |
| 2P         | 316            | 948   | $10 < d \leq 20$ m           |
| 2P         | 474            | 1.422 | $20 < d < 30$ m              |
| 3P         | 160            | 640   | $d \leq 10$ m                |
| 3P         | 316            | 1.264 | $10 < d \leq 20$ m           |
| 3P         | 474            | 1.896 | $20 < d < 30$ m              |

Se utiliza para indicar la dirección a seguir para alcanzar uno o varios equipos o sistemas de protección contra incendios o medios de alarma o alerta. Estas señales no sustituyen una señal de seguridad solo indican su recorrido.

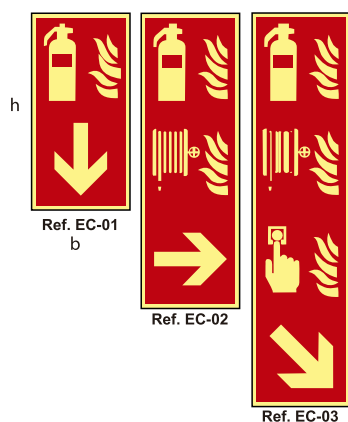


| Dimensiones mm |     | Distancia máx. visualización |
|----------------|-----|------------------------------|
| b              | h   |                              |
| 148            | 105 | 6,6 m                        |
| 210            | 148 | 9,4 m                        |
| 297            | 210 | 13,3 m                       |





### PLACA HIDRANTE EXTERIOR / ADHESIVOS VARIOS

Placa de aluminio o/y luminiscente que establece las coordenadas donde esta ubicada el hidrante enterrado más próximo, tomando como referencia la situación de la señal.



Columna hidrante al exterior

| Dimensiones mm |     | Distancia máx. visualización |
|----------------|-----|------------------------------|
| b              | h   |                              |
| 250            | 200 | $d \leq 10$                  |
| 500            | 400 | $10 < d \leq 20$             |
| 750            | 600 | $20 < d < 30$                |




| Dimensiones mm |     |
|----------------|-----|
| b              | h   |
| 200            | 120 |


## SEÑALES DE SALIDA HABITUAL



Ref. A-140



Ref. 605



| Dimensiones en mm |     | D.O.M. en m. |
|-------------------|-----|--------------|
| b                 | h   | UNE 23-034   |
| 297               | 105 | <10 m        |
| 420               | 148 | 10<d<20m     |
| 594               | 210 | 20<d<30m     |



Ref. A-150



Ref. A-160



Ref. A-170




Ref. A-180



Ref. A-210



Ref. A-220



| Dimensiones mm |     | D.Q.M. en m. |
|----------------|-----|--------------|
| b              | h   | UNE 23-034   |
| 402            | 105 | <10 m        |
| 568            | 148 | 10<d<20m     |
| 804            | 210 | 20<d<30m     |



Ref. A-190



Ref. A-200



Ref. A-230



Ref. A-240




Ref. ISO A-929  
Puerta de salida



Ref. ISO A-930  
Puerta de salida



Ref. 923  
Salida



| Dimensiones en mm |     | D.O.M. en m. |
|-------------------|-----|--------------|
| b                 | h   | UNE 23-034   |
| 224               | 224 | <10 m        |
| 447               | 447 | 10<d<20m     |
| 670               | 670 | 20<d<30m     |



Ref. ISO 617



Ref. ISO 627



Ref. 606



Ref. 607



Ref. 69


| Dimensiones mm |     | Distancia máx. visualización |  |
|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| b              | h   |                              |                                                                                       |
| 210            | 297 | <10 m                        |                                                                                       |
| 420            | 594 | 10<d<20m                     |                                                                                       |
| 630            | 890 | 20<d<30m                     |                                                                                       |



SEÑALES DE SALIDA DE EMERGENCIA



Ref. A-30



| Dimensiones en mm |     | D.O.M. en m. |
|-------------------|-----|--------------|
| b                 | h   | UNE 23-034   |
| 297               | 148 | <10 m        |
| 420               | 210 | 10<d<20m     |
| 594               | 297 | 20<d<30m     |



Ref. A-40



Ref. A-50



Ref. A-60



Ref. A-70



Ref. A-80



Ref. A-90



Ref. A-100




Ref. A-110



Ref. A-120



Ref. A-130



| Dimensiones en mm |     | D.O.M. en m. |
|-------------------|-----|--------------|
| b                 | h   | UNE 23-034   |
| 445               | 148 | <10 m        |
| 630               | 210 | 10<d<20m     |
| 891               | 297 | 20<d<30m     |


SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA




Ref. A-10




Ref. A-11




| Dimensiones en mm |     | D.O.M. en m. |
|-------------------|-----|--------------|
| b                 | h   | UNE 23-034   |
| 320               | 160 | <10 m        |
| 632               | 316 | 10<d<20m     |
| 948               | 474 | 20<d<30m     |




Ref. A-650



Ref. A-653



Ref. A-655



Ref. A-658

# Señalización de salidas y recorridos de evacuación según normas UNE

## ISO 7010



Ref. ISO A-250



Ref. ISO A-260



Ref. ISO A-270



Ref. ISO A-280



Ref. ISO A-290



Ref. ISO A-300



Ref. ISO A-310




Ref. ISO A-320



Ref. ISO A-330



Ref. ISO A-340




| Dimensiones en mm |     | D.O.M. en m. |
|-------------------|-----|--------------|
| b                 | h   | UNE 23-034   |
| 448               | 224 | <10 m        |
| 894               | 447 | 10<d<20m     |
| 1340              | 670 | 20<d<30m     |



Ref. A-1000 I  
Vía de evacuación



Ref. A-1000 D  
Vía de evacuación




| Dimensiones en mm |     | D.O.M. en m. |
|-------------------|-----|--------------|
| b                 | h   | UNE 23-034   |
| 224               | 224 | <10 m        |
| 447               | 447 | 10<d<20      |
| 670               | 670 | m20<d<30     |

m



Ref. A-565 AB-D  
Dirección a seguir



Ref. A-565 AB-I  
Dirección a seguir




Ref. A-565 AR-D  
Dirección a seguir



Ref. A-565 AR-I  
Dirección a seguir

## Señales de condición segura



| Dimensiones en mm |     | D.Q.M. en m. |
|-------------------|-----|--------------|
| b                 | h   | UNE 81-50 1  |
| 148               | 148 | 6,6 m        |
| 210               | 210 | 9,4 m        |
| 297               | 297 | 13,3 m       |
| 420               | 420 | 18,8 m       |




**Ref. 520**  
Equipos primeros auxilios



**Ref. 535**  
Ducha




**Ref. 540**  
Lavajojos



**Ref. 547**  
Salida de socorro  
deslizar para salir



**Ref. 555**  
Parada de  
emergencia




**Ref. 565**  
Dirección a seguir



**Ref. 567**  
Teléfono de socorro



**Ref. 901**  
Lavajojos de  
emergencia



**Ref. 903**  
Ducha de  
emergencia



**Ref. 905**  
Camilla de socorro




**Ref. 907**  
Agua potable




**Ref. 955**  
Romper para pasar



**Ref. 931**  
Punto de reunión



**Ref. 932**  
Punto de encuentro



**Ref. 933**  
Desfibrilador



**Ref. 934**  
Empujad



**Ref. 935**  
Salida de socorro.  
Apoyar sobre la  
barra para salir




**Ref. ISO 52**  
Ventana de  
emergencia con  
escalera de escape



**Ref. ISO 53**  
Doctor



**Ref. ISO 54**  
Ventana de  
rescate



**Ref. ISO 55**  
Girar en sentido  
contrario al reloj  
para abrir

## Señales de condición segura




Ref. ISO 60



Ref. ISO 61



Ref. ISO 62



| Dimensiones en mm |     | D.O.M. en m. |
|-------------------|-----|--------------|
| b                 | h   | UNE 81-50 1  |
| 170               | 250 | 6,6 m        |
| 230               | 340 | 9,4 m        |
| 330               | 500 | 13,3 m       |



Ref. ISO 63



Ref. 73



Ref. 74



Ref. 75



Ref. 76



Ref. 79




Ref. 80



Ref. 83



Ref. 84



Ref. 85



Ref. 86



Ref. 90



Ref. 91



Ref. 92



Ref. 93



Ref. 94




Ref. 95




Ref. 96


## Planos de Evacuación y Emergencia



| Dimensiones en mm |     |
|-------------------|-----|
| b                 | h   |
| 297               | 210 |
| 420               | 297 |
| 594               | 420 |

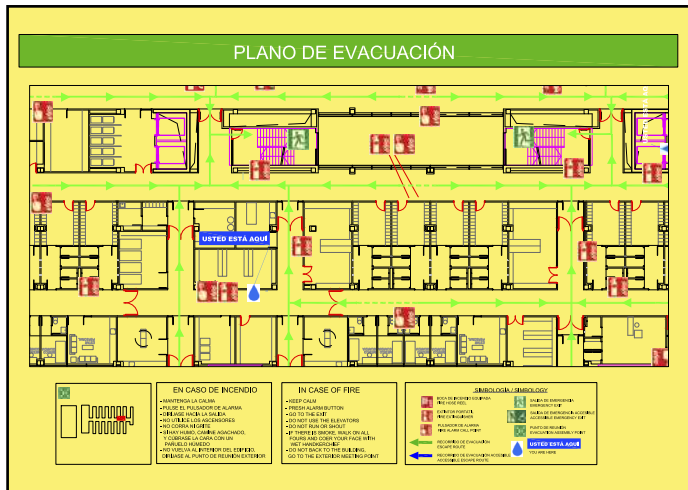

## Señalización para personas discapacitadas (SIA)



| Dimensiones en mm |     |
|-------------------|-----|
| b                 | h   |
| 160               | 160 |
| 210               | 210 |
|                   |     |
|                   |     |



480x160mm

Ref. 640 I

| Dimensiones en mm |     |
|-------------------|-----|
| b                 | h   |
| 320               | 160 |
| 632               | 316 |



Ref. 936 D



Ref. 936 I



Ref. 601



Ref. 641 D



Ref. 641 I